


ANEXO I REAPERTURA PISCINA SANTA TERESA EN FASE 2

HAY UN ERROR EN LAS LINEAS AZULES, QUE INTERPRETAN QUE DESDE LA ENTRADA SE VA AL VESTUARIO, SIENDO LO CORRECTO LA PERMANENCIA EN EL CESPED.

CALLE SANTISIMA TRINIDAD

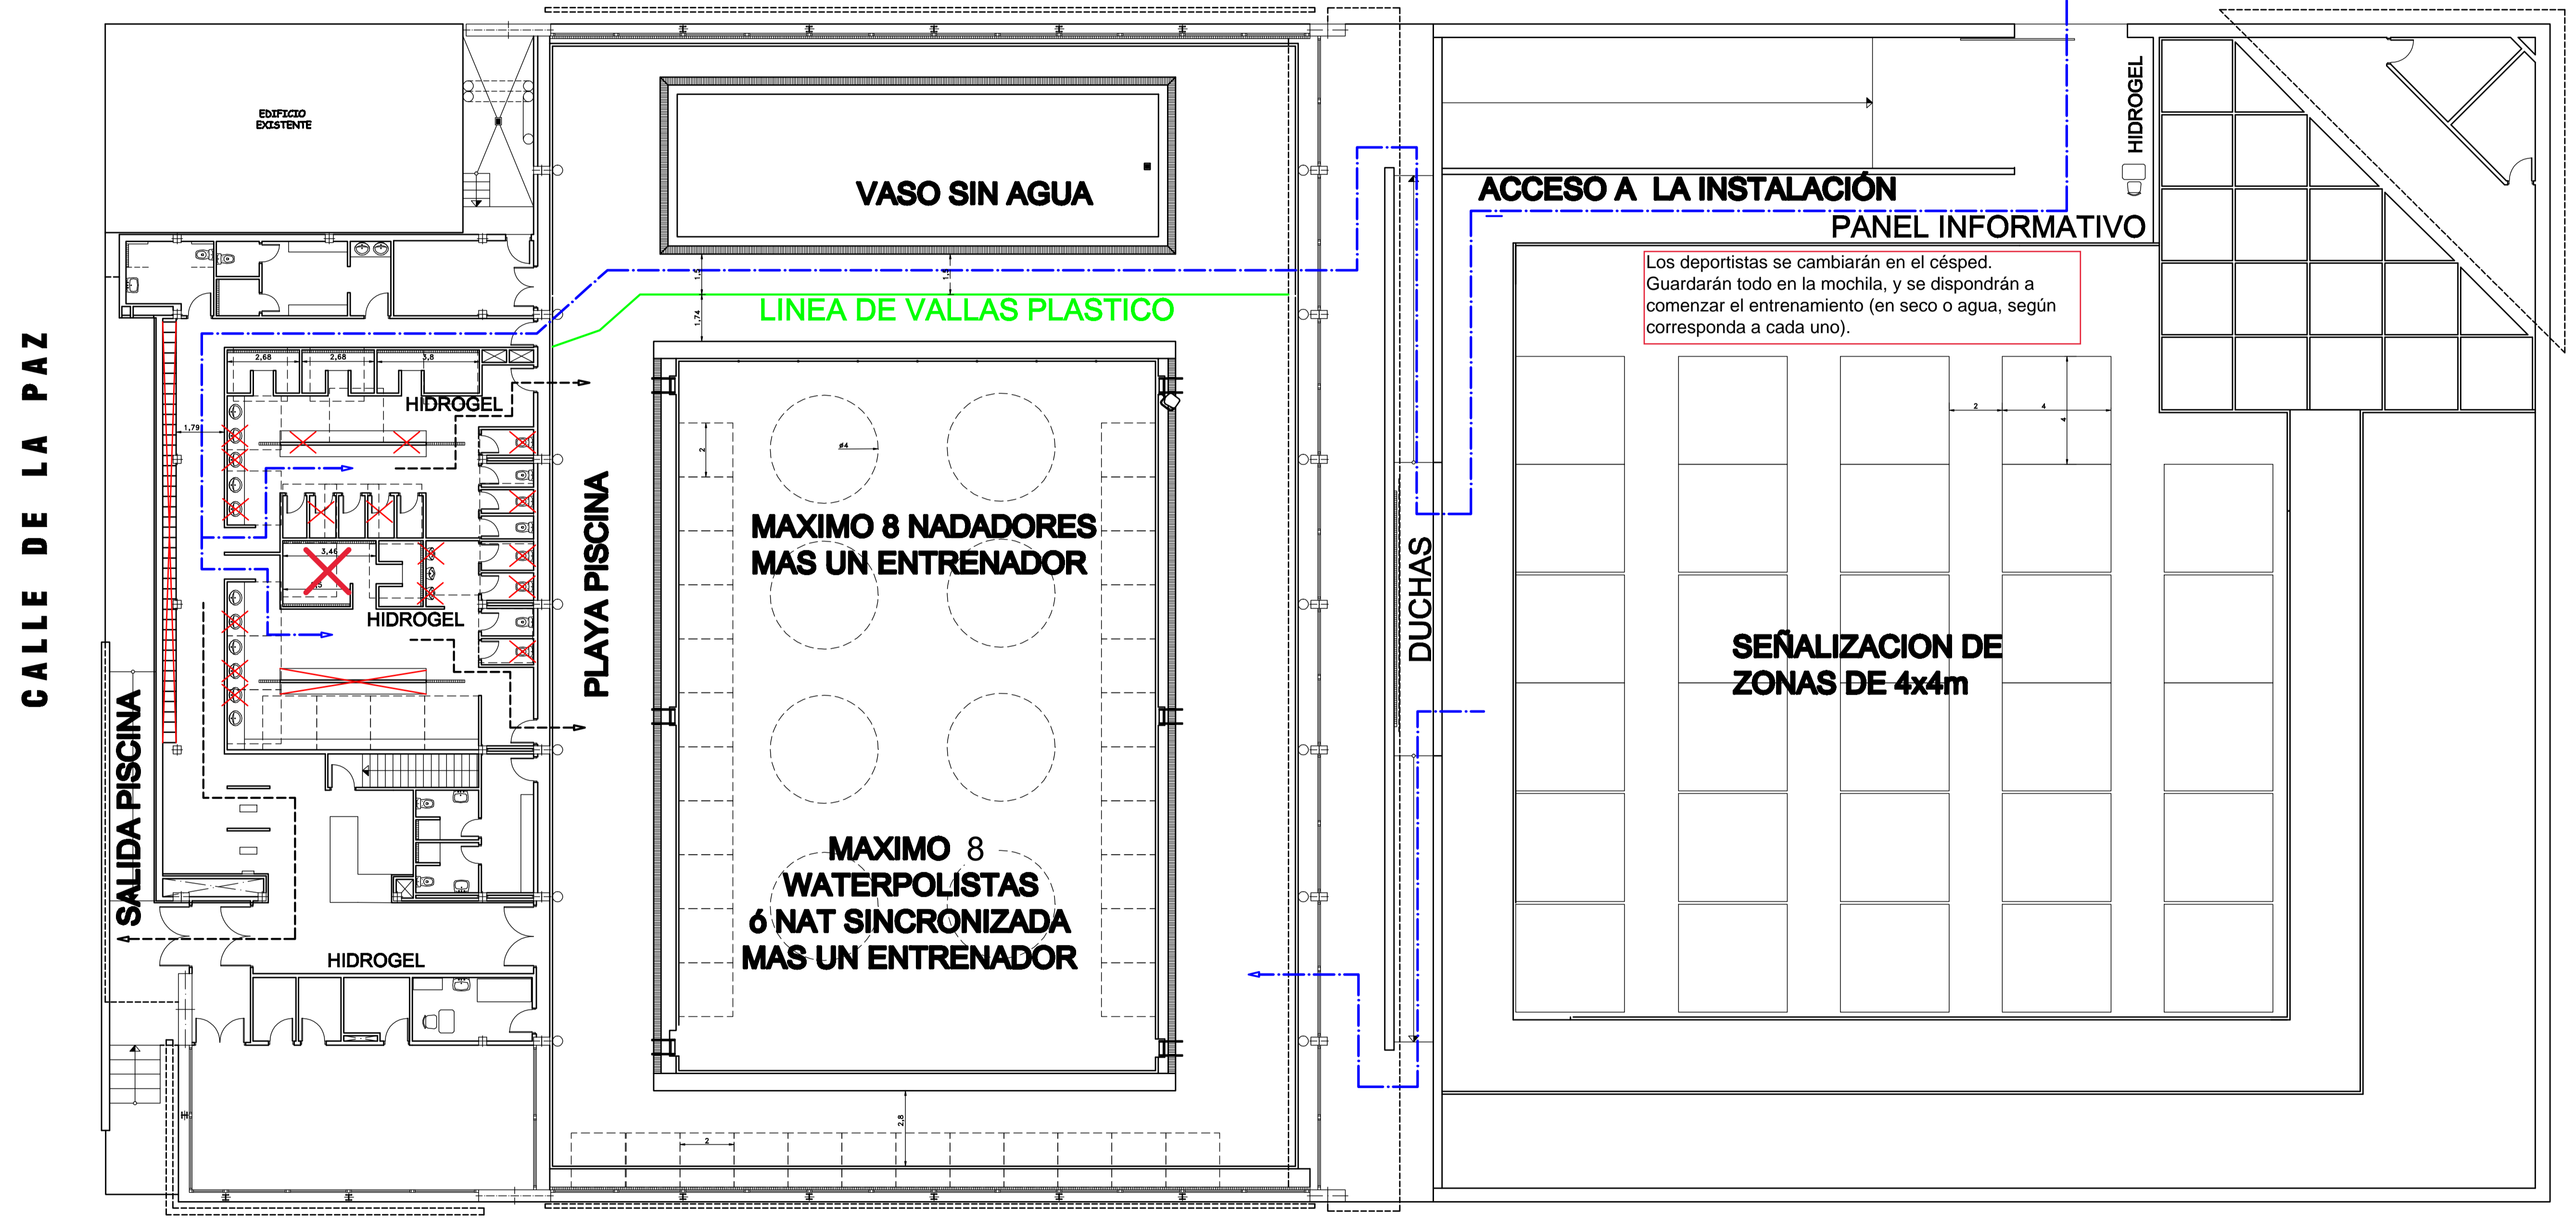

CALLE JOAQUIN SANCHEZ JIMENEZ

| | | | |
|------------|--|--------|---|
| Dibujado | Fecha | Nombre |  INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE ALBACETE |
| Comprobado | | | |
| Aprobado | | | |
| Escala: | PISCINA SANTA TERESA DISTRIBUCION Y USO PARA FASE 2 | | Plano Número: |
| CROQUIS | | | Sustituye a: |
| | | | Sustituido por: |